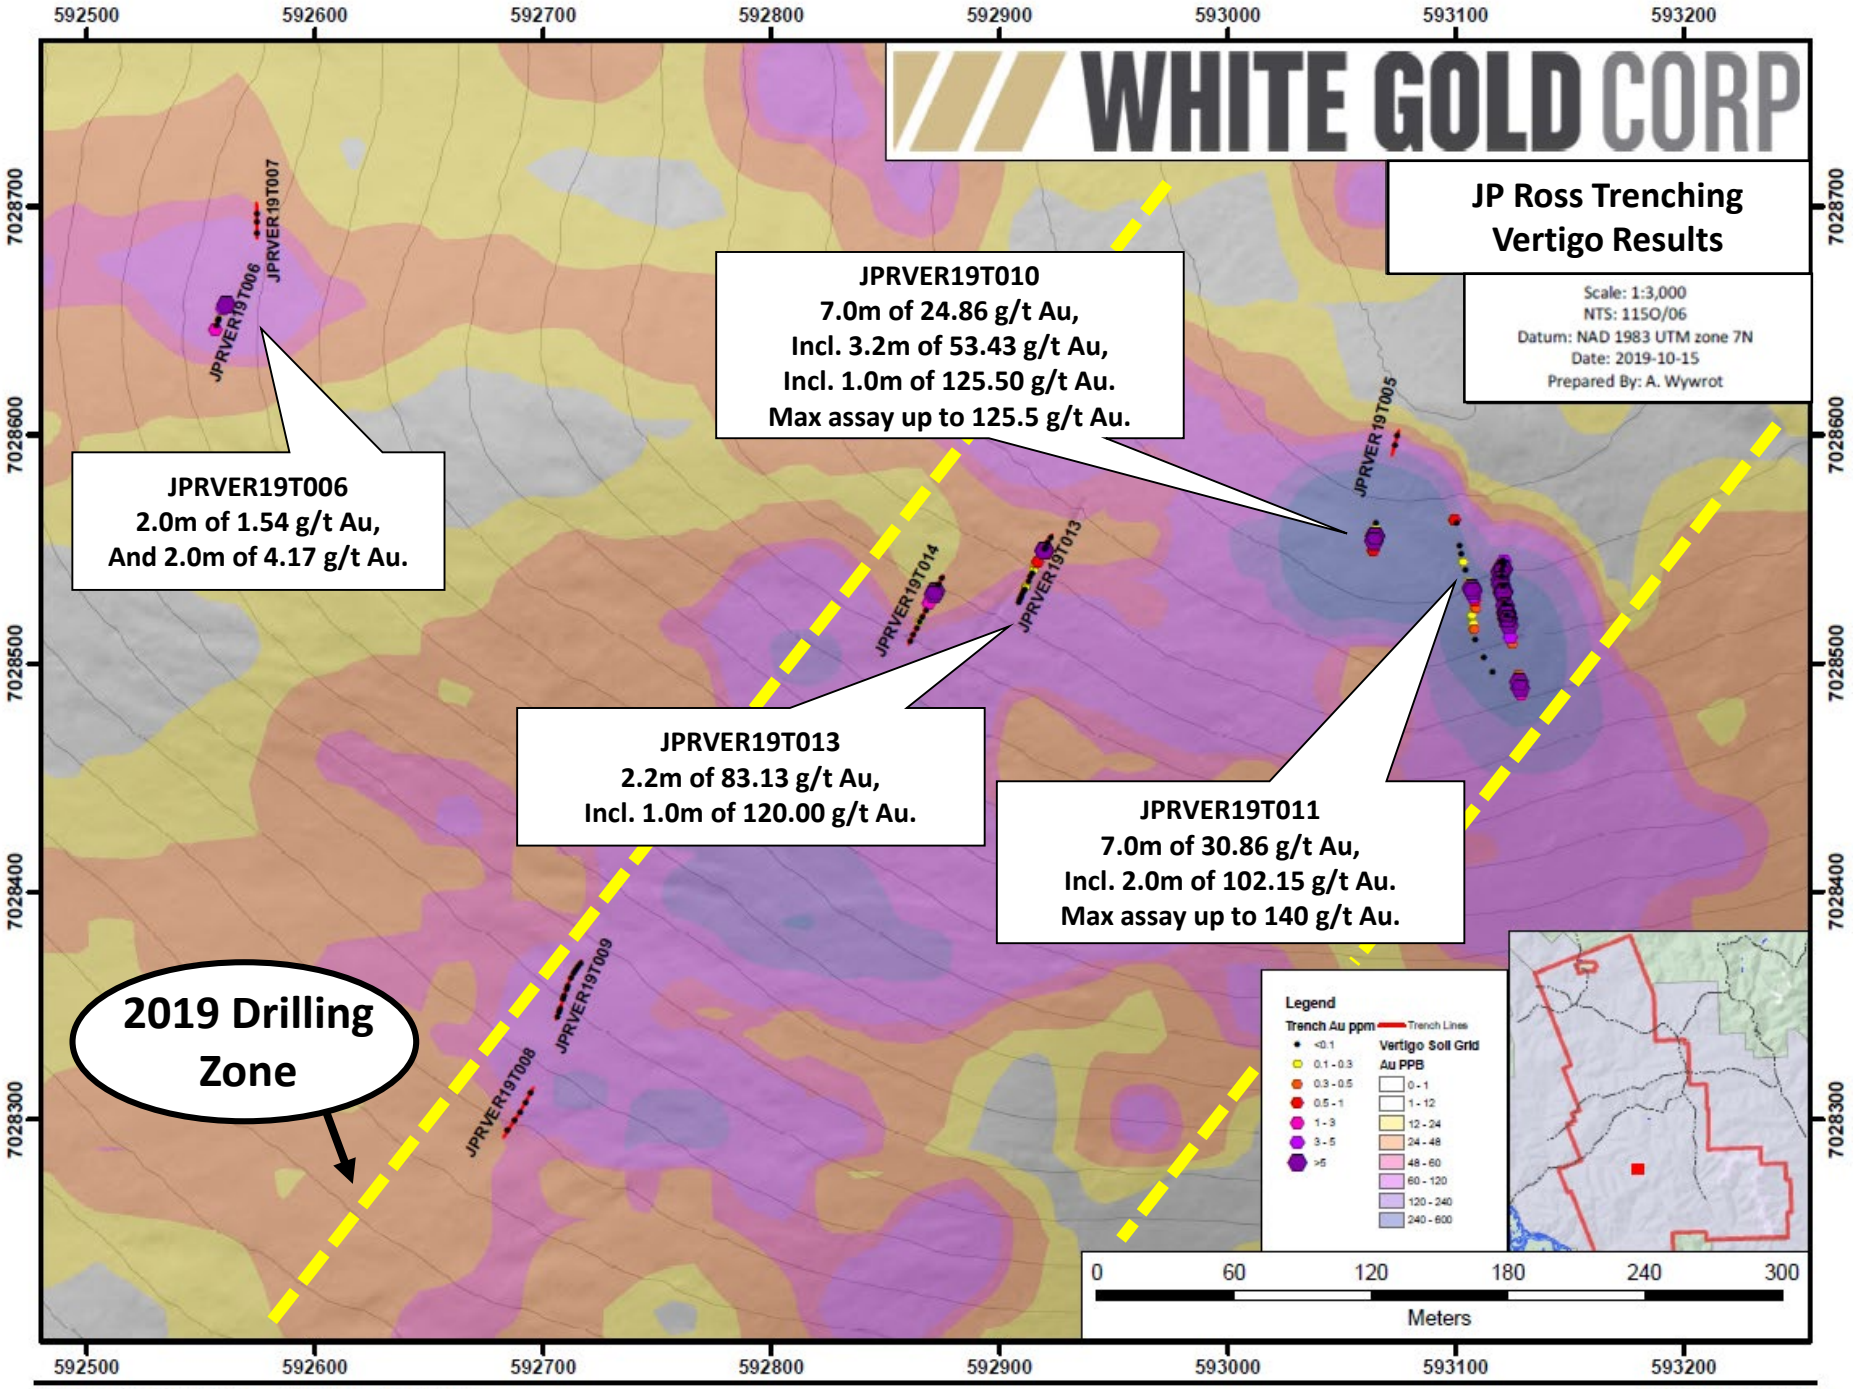
WHITE GOLD CORP
JP Ross Trenching
Vertigo Results
Scale: 1:3,000
NTS: 115O/06
Datum: NAD 1983 UTM zone 7N
Date: 2019-10-15
Prepared By: A. Wywrot
JPRVER19T010
7.0m of 24.86 g/t Au,
Incl. 3.2m of 53.43 g/t Au,
Incl. 1.0m of 125.50 g/t Au.
Max assay up to 125.5 g/t Au.
JPRVER19T006
2.0m of 1.54 g/t Au,
And 2.0m of 4.17 g/t Au.
JPRVER19T013
2.2m of 83.13 g/t Au,
Incl. 1.0m of 120.00 g/t Au.
JPRVER19T011
7.0m of 30.86 g/t Au,
Incl. 2.0m of 102.15 g/t Au.
Max assay up to 140 g/t Au.
2019 Drilling Zone
JPRVER19T006
JPRVER19T007
JPRVER19T005
JPRVER19T014
JPRVER19T013
JPRVER19T009
JPRVER19T008
Legend
Trench Au ppm
<0.1
0.1 - 0.3
0.3 - 0.5
0.5 - 1
1 - 3
3 - 5
>5
Trench Lines
Vertigo Soil Grid
Au PPB
0 - 1
1 - 12
12 - 24
24 - 48
48 - 60
60 - 120
120 - 240
240 - 600
0
60
120
180
240
300
Meters
592500
592600
592700
592800
592900
593000
593100
593200
7028700
7028600
7028500
7028400
7028300